

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 01.11.2023

Karar No : 2023 / 3

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu 01.11.2023 Çarşamba günü Vali Yardımcısı Fatih KURT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1): Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının İllerdeki Hava Kirliliğini Kontrolü ve Önlenmesi amacıyla yayınladığı 28.09.2010 tarih ve 2010/14 Sayılı Genelgesi ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesine göre 2023-2024 Kış Sezonunda da Siirt İl Merkezi 1.grup, Tüm İlçeler 2. grup kirli iller kapsamında yer almıştır.

Bu kapsamda 2023-2024 Kış Sezonunda İlimiz Merkez ve ilçelerinde kamu kurum, kuruluşlarına ait idare binaları ve lojmanları, müstakil ev, iş yeri ve apartmanlarda Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde gösterilen ve aşağıda belirtilen standartlardaki yerli kömürler ve ithaline izin verilen ithal kömürler kullanılacaktır.

Tablo-10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo-12 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo-12 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

- Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılacak yardım kömürlerinin yukarıda belirtilen standartlarda olması ve ilgili Yönetmelik ve Genelgede belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

İhale: İlimiz içindeki katı yakıt ihalelerine katılacak olan ithalatçılar ithalatçı kayıt belgesi, üreticiler uygunluk izin belgesi, dağıtıcılar herhangi bir ilden alınan dağıtıcı kayıt belgesi, satıcılar ise herhangi bir ilden alınan katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ile katılabilirler

Belge Alımı: Katı Yakıt Satıcısı kayıt Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satış İzin Belgesi almak isteyenler Genelgede belirtilen belgelerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Denetim :

a.) İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Defterdarlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce uygun olmayan kömürlerle ilgili ortak çalışmalarda bulunmalarına, bu amaçla Jandarma'nın yaptığı kontrollerde uygun olmayan katı yakıt taşıyan araçların tespit edilmesi durumunda Emniyet Müdürlüğüne bağlı 155 polis imdada ve Mobese merkezine bildirilmesi, bu araçların il içindeki hareketinin emniyet ekiplerince izlenerek İl dışına çıkışının sağlanmasına, izleme neticesinde uygun olmayan kömürün dökülmesi, boşaltılması veya depolanması durumunda mücavir alan dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün mücavir alan içinde Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün haberdar edilmesi ve ilgili kurumlarca tespit ve yasal işlemin yapılmasına, Jandarma'nın yaptığı kontrollerde denetlenen araçların irsaliye faturalarının ve satış izin belgelerinin arkasına görüldüğüne dair not düşülmesine,

b.) Siirt - Erüh Karayolu üzerinde bulunan kavşakta ve Siirt-Kurtalan-Baykan karayolu üzerinde bulunan sanayi kavşağında 08:00-18:00 saatleri arasında Belediye Başkanlığınca kontrol noktası oluşturulmasına, kontrol noktasında Belediye Başkanlığınca personel görevlendirilmesine ve bu nokta da kömür denetiminin yapılmasına,

c.) İl içinde denetimlerin Belediye Başkanlığı, Defterdarlık, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce oluşturulacak denetim ekiplerince ortaklaşa yapılmasına, yapılan denetimlerde tüketiciler, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, Kömür satış izin belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.

Bilgi ve belge eksikliğinde veya binalarda uygunsuz kömür tespiti halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Defterdarlık İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerekli cezai işlemlerin yapılmasına, binalarda tespit edilen uygunsuz kömürlerin Belediye Başkanlığına bağlı ekiplerce, Belediye Başkanlığına ait araçlarla satıcı/tüketicinin istediği İl merkezi dışındaki yerlere sevkine yapılmasına ve sevk işlemlerinden doğan ücretlerin satıcı/tüketici tarafından karşılanmasına,

d.) İl Merkezinde ısınma amaçlı kullanılacak sıvı yakıtların denetiminde, yönetmeliklere uygun standartlarda sıvı yakıt kullanılmasının denetiminin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne yapılmasına,

e.) Siirt Merkez, Kurtalan, Ziyaret ve Aydınlar vb. alanlarda ki katı yakıt satış yerlerinde uygun olmayan kömürlerin depolanmasının ve satılmasının engellenmesi için mücavir alan dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne; mücavir alan içinde Belediye Başkanlığınca gerekli denetimlerin yapılmasına, yapılan denetimlerde gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine, bilgi ve belge eksikliği durumunda 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesi (g) bendine göre idari para cezası ile cezalandırılmasına, uygun olmayan kömürler bulunması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılmasına,

f.) Halk Eğitim Merkezi tarafından kalorifer kazanı yakan işçilerin, bilinçli yakma tekniklerini öğrenmesi açısından Ateşleyici Sertifikası alması için gerekli kursların düzenlenmesine, Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan denetimlerde Ateşleyici Sertifikası bulunmayanlar hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılmasına,

Bilgilendirme:

g.) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne kaliteli kömür kullanımı ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yerel basınının (tv, radyo ve gazete) belli aralıklarla bilgilendirilerek halkın bilinçlenmesine yönelik haber yapılmasına,

h.) Belediye Başkanlığınca kaliteli kömür kullanımı ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik afiş, broşür ve pankart hazırlanarak halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasına, afiş, broşür ve pankartlarda kullanılan kömürlerden kaynaklanan kül, cüruf v.b. atıklarının dökümü için tespit edilen alanın belirtilmesine,

j.) Apartman Yöneticilerini bilgilendirilmesi amacıyla Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne toplantılar organize edilmesine,

k.) İl Müftülüğüne kaliteli kömür kullanımı ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla camilerde özellikle apartmanların çoğunlukta olduğu Kooperatif Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan camiler ile Merkez Çarşı Camisinde konu ile ilgili gösterilmesi gereken hassasiyetlere cuma hutbesinde değinilmesine,

Yaptırım :

l.) Bütün bu tedbirlere rağmen İl Merkezinde uygunsuz kömür kullanan ve hava kirliliğine sebep olan konutlarda oturanlardan fiilin işlenmesine sebep olan her bağımsız bölüm için 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesi (c) göre idari para cezası ile cezalandırılmasına,

m.) Uygunluk konusunda itirazların veya şüphelerin olması durumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne kömürden alınacak numunelerin analize gönderilmesine, gerekli analizlerin yapılmasından doğacak ücretlerin tüketici veya satıcı tarafından karşılanmasına,

Madde 2): Kullanılan kömürlerden kaynaklanan kül, cüruf v.b. atıkların gelişi güzel atılmaması ve Belediye Başkanlığınca tespit edilen yerlere dökümünün sağlanması için

Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına, buna rağmen belirlenen alan dışına atık dökener hakkında Belediye Başkanlığınca yasal işlem yapılmasına,

Madde 3):Doğalgaz dönüşümü yapılması sırasında doğalgaz dağıtım firması tarafından alınan ücretlerin yüksek olmasının olumsuz etki yaratabileceği hususu dikkate alınarak, bu ücretlerin diğer illerde alınan ücretlerle karşılaştırma yapılarak araştırılmasına, konutlarda doğalgaz kullanımını teşvik edecek çalışmaların artırılmasına,

Madde 4) : Tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve lojmanlarının ısınma ihtiyacının doğalgazdan karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına; konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesine,


Madde 5) : 14.12.2022 tarih ve 2022/17 sayılı “Yakıt ve Yakma Sistemleri Değişikliği Talepleri Hakkındaki” Genelgede;

“Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için; sanayi tesislerinde kullanılan yakıtların kirlilik yükü fazla olan yakıta dönüşümüne ilişkin tüm taleplerin Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) ‘nda görüşülerek karara bağlanması ve bu kapsamdaki çevre izin başvurularında MÇK kararının aranması gerekmektedir. MÇK Kararlarında yakma tesisinin tüm kirlletici parametreleri için mevcut kütleli debi değerinde artışa neden olmaması ve ilave kirlilik yükü oluşturmaması koşulu ile talepler değerlendirilecektir.” Hükmü yer almaktadır.

İlimiz Kurtalan İlçesi Siirt Yolu Üzeri Oyacık Köyü Mevkii 4 km. adresinde Çimento ve Klinker üretimi faaliyeti gerçekleştiren Limak Çimento San. Ve Tic. A.Ş.nin yüksek kükürtlü petrokok ölçümlerinin tamamlandığı ve hazırlanan raporda ölçüm sonuçlarının 14.12.2022 tarih ve 2022/17 sayılı “Yakıt ve Yakma Sistemleri Değişikliği Talepleri Hakkındaki” Genelgesinde belirtilen yukardaki şartları sağladığı görülmüştür.


Bu kapsamda söz konusu Limak Çimento San. Ve Tic. A.Ş.nin Yakma Ünitelerinde tüm kirlletici parametreleri için mevcut kütleli debi değerinde artışa neden olmaması ve ilave kirlilik yükü oluşturmaması koşulu ile yakma sistemlerinde yüksek kükürtlü petrokok kullanılmasına izin verilmesine

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

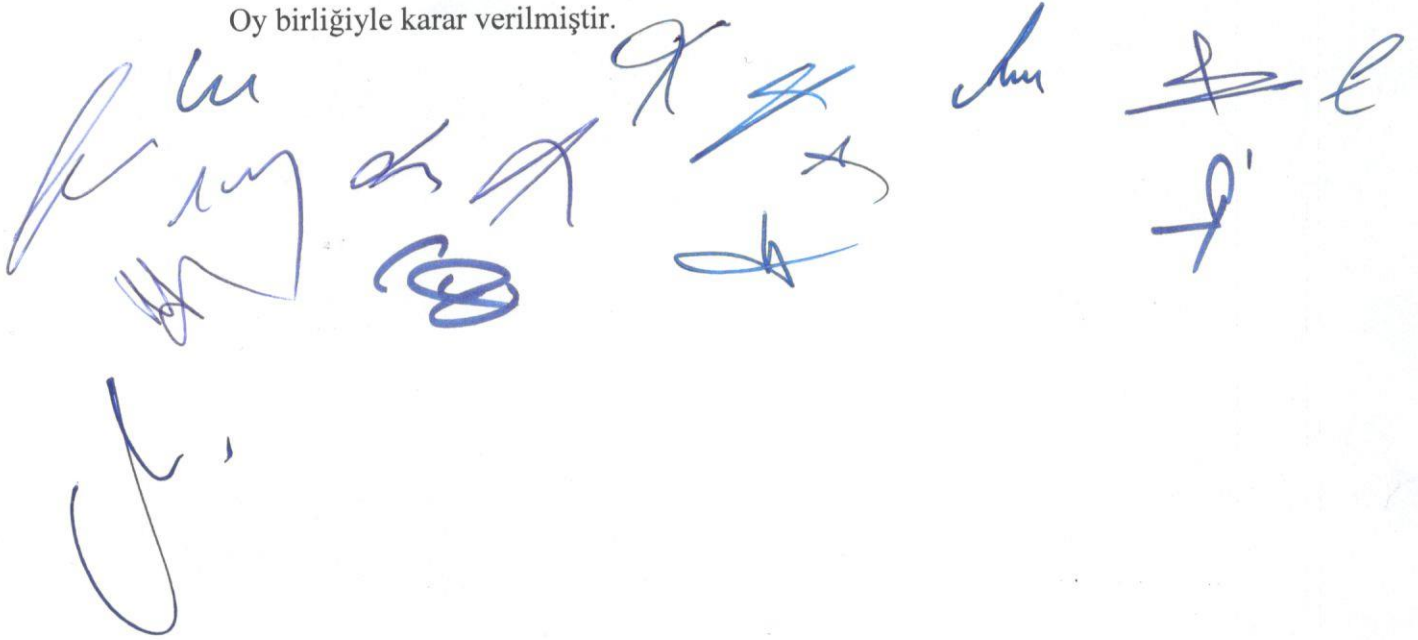




Fatih KURT
Vali Yardımcısı

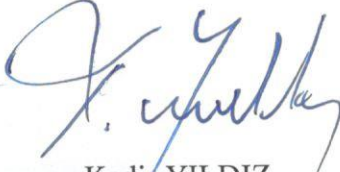

Kadir YILDIZ
Belediye Başkanlığı

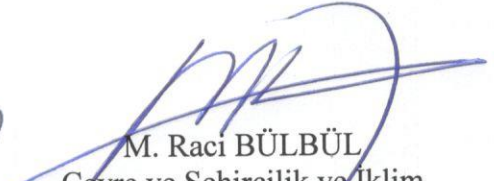


M. Raci BÜLBÜL
Çevre ve Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü




Mustafa Yılmaz ŞİMŞEK
İl Defterdarlığı



Cemalettin AKINAY
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

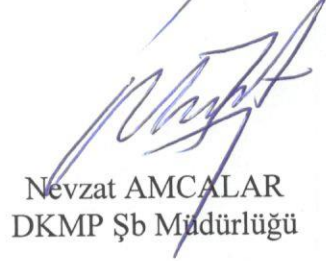

Nevzat AMÇALAR
DKMP Şb Müdürlüğü

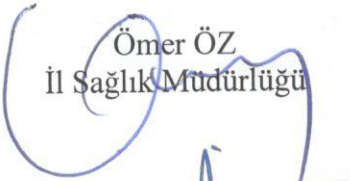


Ömer ÖZ
İl Sağlık Müdürlüğü




Ergün DEMİRHAN
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü



Abdulmecid İLHAN
İl Özel İdaresi

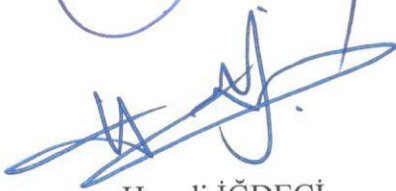


Hamdi İĞDECI
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü



Furkan ZİNCİRKIRAN
DEDAŞ Müessese
Müdürlüğü



M. Rauf DANIŞ
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

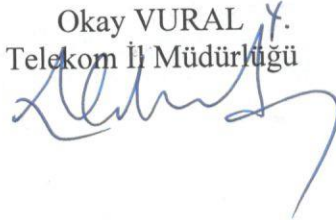

Okay VURAL
Telekom İl Müdürlüğü



J. Bnb. Mehmet Ali GÜLER
İl Jandarma Komutanlığı



Recep KAYA
İl Emniyet Müdürlüğü



Abdulkadir DEMİRHAN
İl San. Ve Tic. Odası
Başkanlığı



Memet Cahit AKKOYUN
İl AFAD Müdürlüğü



Sakir FİNAL
İl Müftülüğü