

T.C.
ORDU VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Karar No : 38
Karar Tarihi : 12.12.2025

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet KARA başkanlığında 12.12.2025 günü saat: 14:00'da toplanarak gündem maddelerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1- 13/07/2020 tarih ve 19 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 3. Maddesinde yer alan: "Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 kapsamına girmeyen ve yerleşim yerleri içerisinde kalan şikayete konu olan/olması muhtemel olan(inşaatı planlanan) besi ahırları ve kanatlı hayvan yetiştirme tesislerinin kurulması/taşınması hususlarının İl Hıfzısıhha Kurulunda değerlendirilmesine" kararının geçerliliğinin devam etmesine,

Madde 2- 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin Ek 2 bölümü madde 10 'da belirtilen 'Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir' hükmü kapsamında, Akle Yapı A.Ş. firması tarafından yapımına devam edilen Ordu ili Altınordu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işine ilişkin olarak, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 4985 ada 4 parsel Şehit Yalçın Yamaner Caddesi, No:42 adresinde bulunan ilgili yapım işinin Emniyet Binası inşaatı olması ve işin aciliyetine istinaden haftasonu pazar günü de dahil gece 00:00 saatine kadar çalışabilmesi için çalışma izni verilmesine,

Madde 3- 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin Ek 2 bölümü madde 10 'da belirtilen 'Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir' hükmü kapsamında, Orkent İnşaat İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Ordu İli Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi 1136. Sokak no:1 adresindeki arazinin üzerindeki riskli yapının yıkılarak ve kentsel dönüşüm kapsamında belirlenen süre içerisinde bitirilmesi gereken şuanda kaba inşaat aşamasında her 2 blokta da son 3 kat imalatı kalmış olup, sonrasında ince işler, elektrik, mekanik, peyzaj işleri yapılacak olan Luxorium Park Melet şantiyesine 7 gün 24 saat çalışma yapılabilmesi için çalışma izni verilmesine,

Madde 4- Ordu ili, Ünye ilçesi Üçpınar Mahallesi ve Ağudere Mahallesi mevki adresinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "Entegre Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi ve Bertaraf Tesisi" yapılması planlandığı ve yapılması planlanan tesis ile ilgili olarak gerekli izin ve önlemlerin alınması kaydıyla karar ekinde bulunan koordinatlarda kurulmasının uygun olduğuna,

Madde 5- İlimizde 2025-2026 Yılı Kış Dönemi ısınma amaçlı olarak kullanılacak yakıtlara ilişkin;

- İlimiz tüm ilçelerinde ısınma amacı ile satışa sunulacak ithal taş ve linyit kömürlerinin özelliklerinin Tablo 1 ve Tablo 2'de yer alan kriterlere uygun olmasına,
- 2010/14 sayılı hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda İlimiz Ünye Fatsa ve Altınordu İlçelerinde hava kirliliği potansiyeli bulunması sebebi ile yerli

T.C.
ORDU VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

kömür satışının, depolanmasının ve konutlarda ısınma amaçlı kullanılması yasağının devam etmesine,

- Ünye Fatsa ve Altınordu İlçeleri haricinde kalan ilçelerde yerli kömür satışı, depolanması ve kullanılması izninin devam etmesine, bu ilçelerde kullanılacak kömürlerin Tablo 3'te yer alan kriterlere uymasına,
- İlimizde Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan ve Isınma amacı ile kullanılabilecek yerli kömürlerin özellikleri ve sınır tablo 4 ve tablo 5'de yer alan kriterlere uygun olmasına,

Tablo 1:Kamu Kurum ve Kuruluşlar İçin Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için boyutu en az 10-18mm olabilir.

Tablo 2:İlimizde Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için boyutu en az 10-18mm olabilir.

Tablo 3: Ünye, Fatsa ve Altınordu İlçeleri Haricinde Kalan İlçelerde Isınma Amacı ile Kullanılabilecek Yerli Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18mm olabilir

Tablo 4: Ünye, Fatsa ve Altınordu İlçelerinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Dağıtılan Kömürlerin Isınma Amacı ile Kullanılabilecek Yerli Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

T.C.
ORDU VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir

Tablo 5:Ünye, Fatsa ve Altınordu İlçeleri Haricindeki İlçelerde Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan kömürlerin Isınma Amacı ile Kullanılabilecek Yerli Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınır Değerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,3
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %30
Kül (kuru bazda)	En çok %30
Boyut** (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)


* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Madde 6- 12.07.2019 Tarih ve 30829 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sıfır Atık Yönetmeliği Doğrultusunda çalışmaların titizlikle yürütülmesine,


Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek 1 :Madde 4'e ait Koordinatlar(3 sayfa)


Hacı Mehmet KARA
Vali Yardımcısı
Başkan


Hüseyin ÖZTÜRK
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü


Gülderen AYDIN
Çevre Kor. Kontrol
Daire Başkanı
Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanlığı


Nuriye TEMİZ
Şube Müdürü
Yatırım İzleme ve Koor. Baş.


**T.C.
ORDU VALİLİĞİ**

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

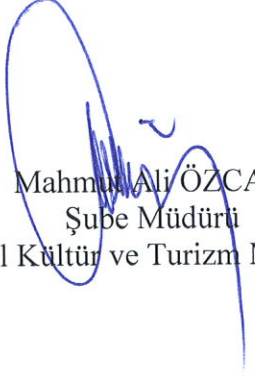

Regayip ÖZTOPRAK
Başkomiser
İl Emniyet Müdürlüğü

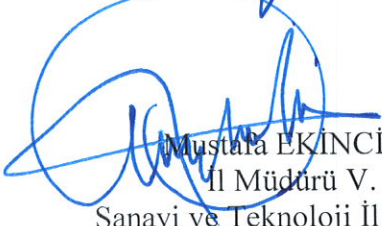
KATILMADI
İl Jandarma Komutanlığı

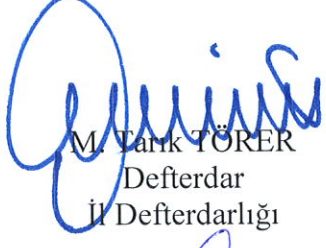

Yavuz KARAKAYA
İSG İl Koordinatörü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Dr. Adnan SERT
İSM Halk Sağ. Bşk. Yrd.
İl Sağlık Müdürlüğü


Bayram AY
İl Müdürü
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü


Mahmut Ali ÖZCAN
Şube Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müd.



Mustafa EKİNCİ
İl Müdürü V.
Sanayi ve Teknoloji İl Müd.


M. Tarkan TÖRER
Defterdar
İl Defterdarlığı


Ümit ÜNAL
İl Müdürü
İl Afet ve Acil Durum Müd.

KATILMADI
Karayolları 77.Şube Şefliği


Soner TUĞLU
Müdür Yrd.
DSİ 75. Şube Müdürlüğü


Necdet YÜCE
Başkan Yrd.
İl Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı

KATILMADI
Sahil Güvenlik Bot
Komutanlığı

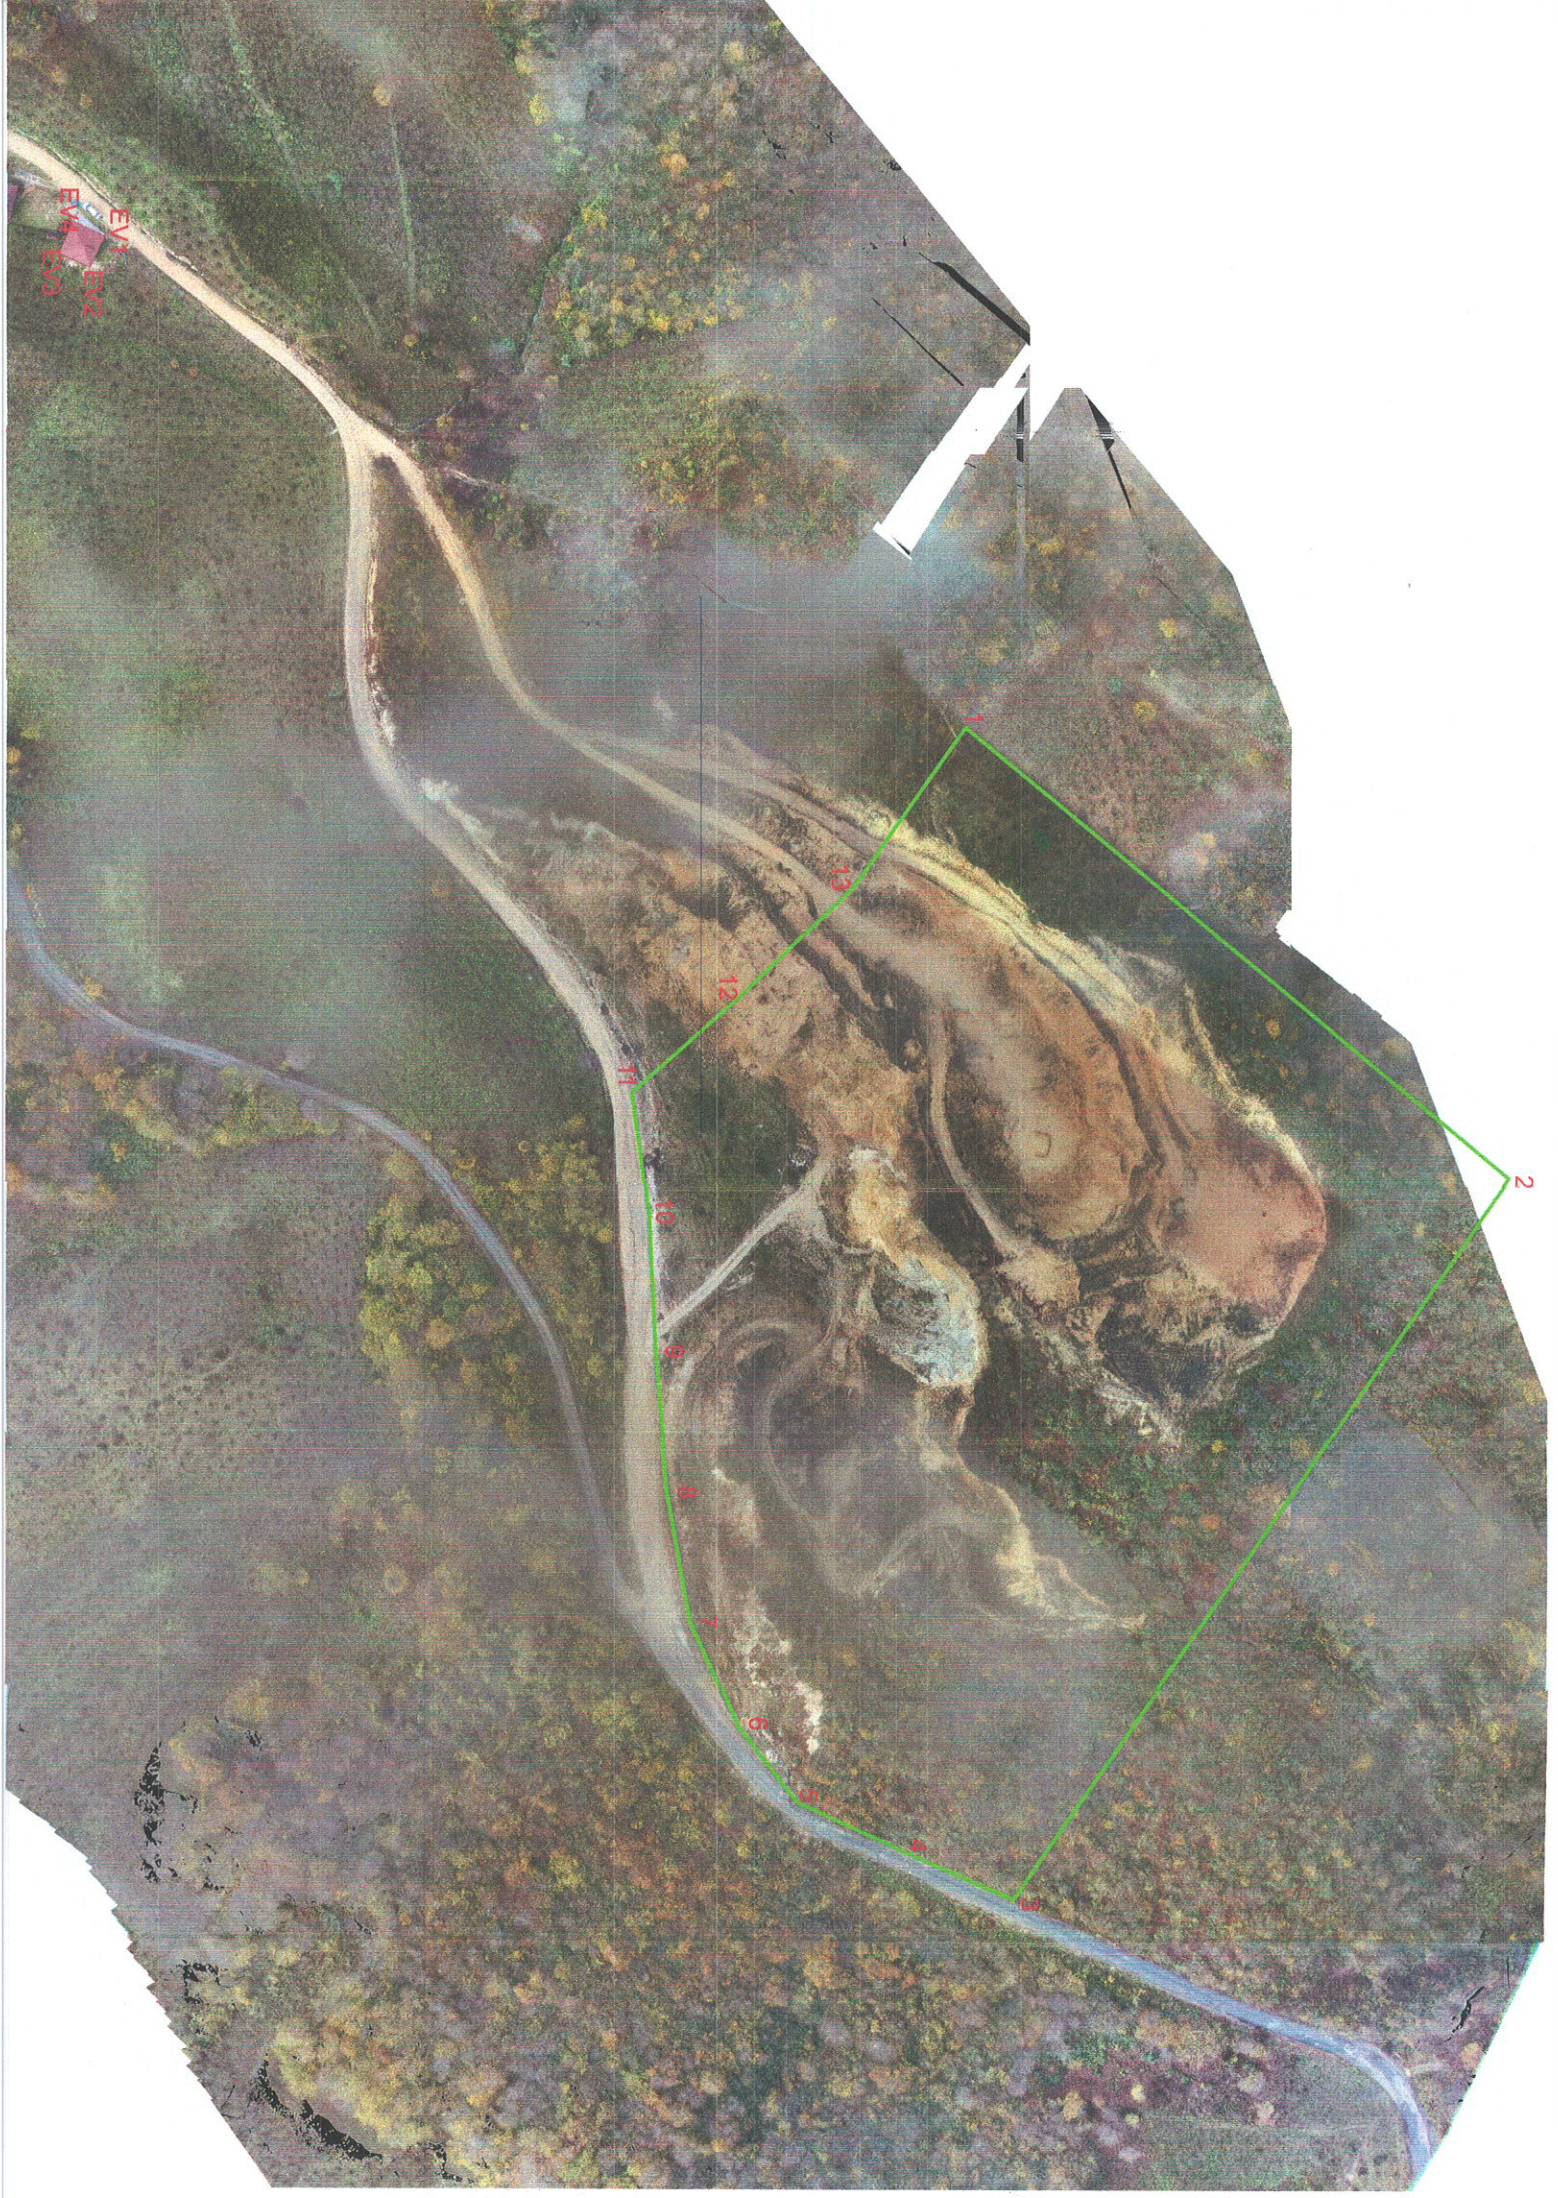

Turan ARSLANOĞLU
İl Müftü Yrd.
İl Müftülüğü

COĞRAFİ KOORDİNAT

Nokta No	Y	X
1	37.30543222	41.00059513
2	37.30695780	41.00194123
3	37.30933090	41.00067226
4	37.30916871	41.00040362
5	37.30899797	41.00013607
6	37.30874455	40.99999033
7	37.30839484	40.99987522
8	37.30795888	40.99982108
9	37.30749044	40.99979775
10	37.30704232	40.99978583
11	37.30663597	40.99974780
12	37.30632255	41.00002140
13	37.30595839	41.00031203
EV1	37.30378294	40.99845834
EV2	37.30388666	40.99841939
EV3	37.30383906	40.99834149
EV4	37.30373293	40.99837867

UTM 3 DERECE ITRF 36

Nokta No	Y	X
1	609832.947	4541450.584
2	609959.070	4541602.001
3	610160.846	4541464.064
4	610147.647	4541434.025
5	610133.726	4541404.096
6	610112.646	4541387.590
7	610083.413	4541374.365
8	610046.822	4541367.803
9	610007.447	4541364.621
10	609969.762	4541362.732
11	609935.635	4541357.997
12	609908.810	4541387.988
13	609877.688	4541419.806
EV1	609697.721	4541211.201
EV2	609706.512	4541207.006
EV3	609702.636	4541198.295
EV4	609693.645	4541202.290



EV1
EV2
EV3
EV4

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13